

Peritonitt hos PD-pasienter, sykepleieprosedyre - SSHF

Side 1 av 4

Dokumentplassering:

I.3.5.2-14

Godkjent dato:

18.11.2025

Revideres innen:

18.11.2027

Sist endret:

18.11.2025

Revisjon:

2.16

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Forlenget gyldighet til 18.11.2027

HENSIKT

Sikre at prøver tas iht. prosedyre.

Sikre at behandling starter så raskt som mulig.

OMFANG

Prosedyren følges ved mistanke om peritonitt.

Utføres av sykepleier.

UTSTYR

- 2 poser dialysevæske:

DAGVAKT: 2 poser Balance 1,5 % (Fresenius) 2000 ml eller Physioneal 13,6 mg/ml (Vantive) 2000 ml**KVELDS-/NATTEVAKT:** 1 pose Balance 1,5 % (Fresenius) 2000 ml eller Physioneal 13,6 mg/ml (Vantive) 2000 ml
1 pose Extraneal + Stay Safe Luer Lock set (Fresenius) eller Extraneal (Vantive)

- Aerob blodkulturflaske (**grå / blå** topp) 1 stk.
- Anarob blodkulturflaske (**lilla** topp) 1 stk.
- EDTA-prøvetakingsrør (lilla kork) 4 ml 1 stk.
- Sterilt prøvetakingsrør (hvit kork) 9 ml 1 stk.
- Vacutainer holder
- Vacutainer m/ spiss i begge ender (grønn)
- Klorhexidin 5 mg/ml
- Sterile tuffere 1 pk.
- Transwab lilla pensler 2 stk.
- **Peritonitt-pakken;** inneholder nødvendig utstyr til prøvetaking.

HANDLING

- Legg 2 dialyseposer til oppvarming på varmeplaten når pasienten blir meldt.
Posene legges oppå hverandre. Den ene posen brukes til «gjennomskylling» når alle prøvene av dialysatet er tatt. Den andre posen tilsettes antibiotika.

Dialysat til prøvetaking;

Hvis ikke pasienten har med dialysat til prøvetaking, sjekk om han har dialysat i magen.

Hvis dialysevæsken har stått inne i buken i minimum 4 timer kan man koble til en tømmepose og ta prøver fra dialysatet som tømmes.

Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Verifisert av: □	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Dok.nr: D44995
---	--	---------------------	--	-------------------

		Peritonitt hos PD-pasienter, sykepleieprosedyre - SSHF			Side: 2 Av: 4
Dokument-id: I.3.5.2-14	Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Godkjent dato: 18.11.2025	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 2.16


Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

Hvis pasienten har «tom mage» må det umiddelbart gjøres et poseskift og fylle inn dialysevæske. Dialysevæsken må stå inne i minst 4 timer, hvis ikke annet er bestemt av lege, før magen tømmes og prøver tas av dialysatet.

- Ta prøver fra dialysatet;

LINK: [«Dialysat, prøvetaking. SSHF»](#)

Bestilling i DIPS Arena:

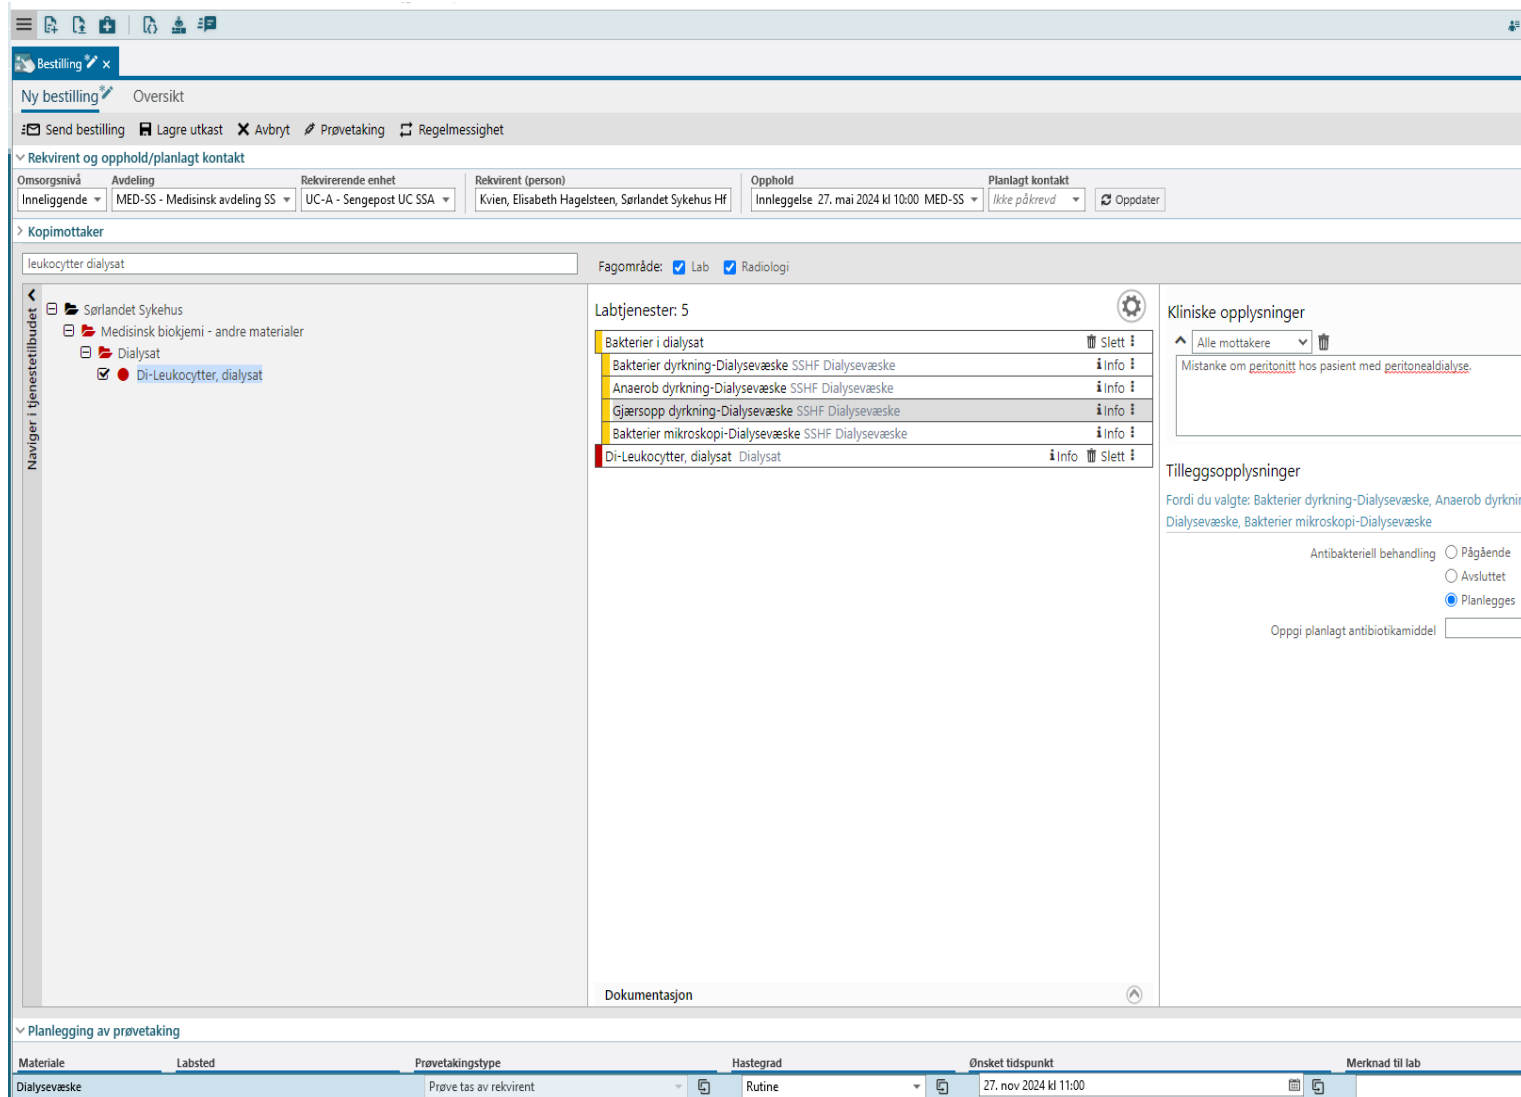

The screenshot shows the DIPS Arena interface for ordering tests. The main area displays a list of lab services under 'Labtjenester: 5':

- Bakterier i dialysat
- Bakterier dyrkning-Dialysevæske SSHF Dialysevæske
- Anaerob dyrkning-Dialysevæske SSHF Dialysevæske
- Gjærsopp dyrkning-Dialysevæske SSHF Dialysevæske
- Bakterier mikroskopi-Dialysevæske SSHF Dialysevæske
- Di-Leukocytter, dialysat

The interface also shows a navigation pane on the left with 'Di-Leukocytter, dialysat' selected. On the right, there are sections for 'Kliniske opplysninger' (Clinical information) and 'Tilleggsopplysninger' (Additional information). The bottom status bar shows the material 'Dialysevæske', lab 'Labsted', and the test type 'Prøve tas av rekipient'.

NB: Bruk etikettene fra rekvisisjonen i DIPS Arena og merk prøveglassene.

- Vask hendene
- Sjekk holdbarhetsdato på prøveglass og utstyr
- Sjekk pasient identitet og merk glassene
- Vask blodkulturflaskene med tuffere fuktet med Klorhexidin
- Vask prøvetakingsporten eller et felt på tømmeposen til PD-maskin m/ tuffere fuktet med Klorhexidin
- Skru grå ende på vacutaineren inn i vacutainerholderen og før nåla inn i posen med dialysat

		Peritonitt hos PD-pasienter, sykepleieprosedyre - SSHF			Side: 3 Av: 4
Dokument-id: I.3.5.2-14	Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Godkjent dato: 18.11.2025	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 2.16

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

- Press prøveglassene inn vacutainerholderen for å fylle prøveglassene i denne rekkefølgen:
 1. Blodkulturflaske med **grå / blå** kork, fylles med **10 ml** dialysat (merk 10 ml på glasset før fylling)
 2. Blodkulturflaske med **lilla** kork, fylles med **10 ml** dialysat (merk 10 ml på glasset før fylling)
 3. Sterilt prøvetakingsrør (hvit kork)
 4. EDTA-prøvetakingsrør (lilla kork)

- Ta dyrkningsprøve fra innstikkstedet til PD-kateteret.

Bestilling i DIPS; Prøvetaking: Prøve tas av rekvirent

Analysegruppe: Mikrobiologisk dyrkning

Analyse: Sår, overfladisk infeksjon

Klinisk informasjon: Prøven er tatt fra innstikkstedet til PD-kateter

- Ta dyrkningsprøve fra nesen.

Bestilling i DIPS; Prøvetaking: Prøve tas av rekvirent

Analysegruppe: Mikrobiologisk dyrkning

Analyse: Nese / nasofarynx dyrkning

NB! Alle prøveglassene leveres til personalet på Klinisk kjemisk avdeling (skal ikke settes i kjøleskapet).
 Ta med nye prøveglass, og legg i peritonitt-pakken før du går av vakt.

PD-behandling ved peritonitt:

Alle PD pasienter behandles med manuelle poseskift når de er innlagt med peritonitt.

Når alle prøver er tatt gjøres et hurtig poseskift uten tilsetning av medikamenter. Dialysevæsken som settes inn, tømmes umiddelbart ut. «Gjennomskyllingen» gjøres for å lindre smerter og fjerne inflammatoriske substanser.

Tilsett antibiotika etter legeforordning i ny dialysepose og utfør poseskift.

Heparin 500 IE per 1000 ml tilsettes, etter legeforordning i hver pose ved synlig fibrin.
 Bruk Heparin 100 IE/ml – 5 ml per 1000 ml.

Xylocain 5 mg/ml per 1000 ml kan tilsettes, etter legeforordning i hver pose ved sterke magesmerter.
 Bruk Xylocain 10 mg/ml – 1,0 ml per 1000 ml.

Kryssreferanser

 SØRLANDET SYKEHU	Peritonitt hos PD-pasienter, sykepleieprosedyre - SSHF				Side: 4 Av: 4
Dokument-id: I.3.5.2-14	Utarbeidet av: Faggruppe SSK/SSA v / Britt Dahl og Trine Johnsen	Fagansvarlig: Marianne Klausen og Trine Johnsen	Godkjent dato: 18.11.2025	Godkjent av: For fagdirektør, overlege Per Kristian Hyldmo	Revisjon: 2.16

Foretaksnivå/Fagspesifikke prosedyrer/Dialyse/Peritonealdialyse

[II.SOA.MEA.2.MED.NEF-1](#) [Akutt peritonitt hos PD-pasienter, Med.avd. SSA](#)

[II.DKS.FEL.LAB FEL-12](#) [Dialysat, prøvetaking. SSHF](#)

Eksterne referanser